


Согласовано:



Дученко А.М.
Сорокина И.Ю.

« 24 » 11 2020 г.

Утверждаю:

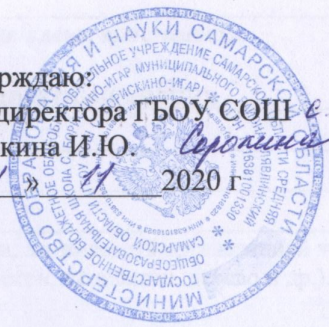

И.о. директора ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар
Сорокина И.Ю.

Сорокина И.Ю.

« 24 » 11 2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от « 23 » ноября 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМ ОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446952, Росснйская Федерация, Самарская область, Клявинский район, с. Борискино-Игар ул. Школьная, дом 6, (84653)49517,
bog-igar2009yandex.ru, Сорокина Ирина Юрьевна, и.о.директора.
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Борискино-Игар
2. Ведомственная принадлежность муниципальная
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование
. культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание. прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг _____ 21, 90 _____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное здание, базовый материал – силикатный кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _____ 7 _____

8. Год постройки _____ 1980 _____

9. Год последней реконструкции _____ 2013 _____

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | 50 | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | нет | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | нет | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть | | |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Условия при условной доступности |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Вход на территорию (при наличии ограждения): | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | ≥ 1,2 м | | К, О | | ≥ 0,9 |
| | *Информация об объекте | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): | | | | | |
| | *Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | установка | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | ≥ 2,0 м | | К | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в | ≥ 1,2 м | | К | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----|---------|-----------|--|
| | пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | не менее 2,0 x 1,8 м | | | | |
| | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | | С | установка | |
| | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | | С | установка | |
| | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | | С | установка | |
| | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | | С | | |
| | *Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | | К, С, О | | |
| | *Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | | К, С, О | | |
| | *Места отдыха | наличие | нет | К, О | | |
| | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | нет | | | |
| | Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | | К, О | | |
| | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | | К | | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | | К | | |
| | Открытая лестница | | нет | | | |
| | Ширина лестничных маршей | ≥ 1,35 м | | О, С | | |
| | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | | О, С | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|------------|------|--|--|
| Единообразная геометрия ступеней | наличие | да | О, С | | |
| Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | | О, С | | |
| Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | | О, С | | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8 – 0,9 м | | С | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| Расстояние между поручнями | ≥ 1,0 м | | О, С | | |
| *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | | О, С | | |
| не травмирующие окончания | наличие | нет | О | | |
| - высота поручней | 0,9 м | | О | | |
| Пандус на рельефе | | нет | | | |
| *Высота подъема одного марша | ≤ 0,8 м | | К | | |
| Угол уклона | ≤ 5 ° | | К | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | | К, О | | |
| -* горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | | К, О | | |
| - не травмирующие окончания | наличие | Нет | К, О | | |
| Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | | К, О | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|------|--|--|
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - при въезде на пандус наверху | > 1,5 x 1,5 м | | К | | |
| | - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 x 1,5 м | | К | | |
| | - при въезде на пандус внизу | > 1,5 x 1,5 м | | К | | |
| | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | нет | К, О | | |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | | |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Крыльцо или входная площадка | | | | | |
| | Высота площадки | справочно | 40 см | | | |
| | Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина | ≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | | О, С | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина | ≥2,2 x 2,2 м | | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | Нет | К, О, С | | |
| | *Навес | наличие | Нет | К, О | | |

| | | | | | |
|--|------------------|-----|---------|--|--|
| Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | Нет | К, О, С | | |
| Информация об объекте | наличие | Нет | Г | | |
| Лестница наружная | наличие | Нет | | | |
| Нескользящее покрытие | наличие | Нет | О, С | | |
| Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | | С | | |
| Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | | С | | |
| *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | | |
| *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| Поручни с двух сторон | наличие | Нет | О, С | | |
| - на высоте | 0,9 м | | О, С | | |
| - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | | О, С | | |
| - не травмирующие окончания поручней | наличие | Нет | О, С | | |
| *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м | наличие | Нет | О, С | | |
| Пандус наружный | наличие | Нет | | | |
| Ширина марша | ≥ 1,0 м | | К | | |
| Угол уклона | ≤ 5 ° | | К | | |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | ≤ 0,8 м | | К | | |
| *Колесоотбойники по продольным краям | наличие | Нет | К, О | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|--|--|
| | маршей высотой не менее 0,05 м | | | | | |
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - при въезде на пандус | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | К | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5$ | | К | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | |
| | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| | - *горизонтальные завершения поручней | $\geq 0,3 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | - не травмирующие окончания | наличие | Нет | К, О | | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | Нет | К, О | | |
| | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | Нет | К | | |
| | *Звуковой маяк у входа | наличие | Нет | С | | |
| | Тамбур | | | | | |
| | Габариты: глубина X ширина | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м | | К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Нет | К, О | | |
| | - ширина дверного проема в свету | $\geq 1,2 \text{ м}$, при | | К, О | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | реконструкции ≥0,9 м | | | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | <u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м | | К | | |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Лестница на уровень 1-го этажа | | | | | |
| | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | Нет | О, С | | |
| | - на высоте | 0,9 м | | О, С | | |
| | - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | | О, С | | |
| | - не травмирующее окончание | наличие | Нет | О, С | | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----|------|--|--|
| Ширина марша | $\geq 1,0$ м | | К | | |
| Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | К | | |
| *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К | | |
| Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| - *горизонтальные завершения поручня | $\geq 0,3$ м | | К | | |
| - не травмирующие окончания | наличие | Нет | К, О | | |
| Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | Нет | К | | |
| Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): | | | | | |
| - стационарный | наличие | Нет | К | | |
| - мобильный | наличие | Нет | К | | |
| Коридоры/холлы | | | | | |
| Ширина полосы движения | $\geq 1,2$ м | | К | | |
| Разворотные площадки | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | | К | | |
| Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | $\geq 1,0$ м | | К,О | | |
| Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | Нет | К, Г | | |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | Нет | К, Г | | |
| *Речевые информаторы и маяки | наличие | Нет | С | | |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования | наличие | Нет | Г | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|--|--|
| | звуковой информации | | | | | |
| | *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | | |
| | *Тактильная схема | наличие | нет | С | | |
| | *Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | | О | | |
| | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м | ≥ 1 на этаж | | К | | |
| | Навесное оборудование , выступ в зону движения | $\leq 0,1$ м | | С | | |
| | *Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | | С | | |
| | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | | | | |
| | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Контрастная маркировка | наличие | нет | С | | |
| | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | | |
| | - на высоте | 0,9 м | | О | | |
| | - *горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | | |
| | Пандус внутренний на этаже | | | | | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | | К | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------|------|--|--|
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | К | | |
| | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | К | | |
| | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | О | | |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| | *Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | | С | | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | | С | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | |
| | - на высоте | 0,9 м | | О, С | | |
| | - *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу | $\geq 0,3 \text{ м}$ | | О, С | | |
| | - не травмирующие окончания | наличие | нет | О, С | | |
| | - *указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | | |
| | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | | | | |
| | Лифт пассажирский | наличие | нет | | | |
| | Кабина: | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|--|--|
| | - габариты (глубина x ширина) | При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4 | | К | | |
| | - ширина дверного проема | при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м | | К | | |
| | -* Поручни | наличие | нет | О | | |
| | *Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | нет | Г, С | | |
| | *Знак доступности | наличие | нет | К | | |
| | *Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет | К, Г | | |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци и : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция | Примечание |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|----------------------|-----|------------|---|---|
| | Обслуживание через окно/прилавок | | нет | | | |
| | *Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | ≥ 1,2 м | | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | |
| | Обслуживание в кабинете № | | нет | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | ≥ 0,9 м | | К | | |
| | *Высота порога | отсутствие | | К, О | | |
| | *Информация тактильная | наличие | нет | С | | |
| | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | -* размещение на высоте | ≤ 1,8 м | | К | | |
| | -*высота прописных букв | ≥ 0,025 м | | С | | |
| | Габариты зоны сидения-глубина | ≥ 1,2 м | | О | | |
| | Зона для кресла-коляски | ≥ 1,5 x 1,5 м | | К | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | | К, О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | |
| | Обслуживание с перемещением № | | нет | | | |
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | ≥ 1,2 м | | К | | |
| | *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | |
| | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|-----|---|--|--|
| | Ширина x глубина | 1,5x1,5 м | | К | | |
| | *Место для сидения | наличие | нет | О | | |
| | *Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | |
| | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | |
| | Доля мест для колясочников | $\geq 2\%$ | | К | | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | $\geq 1,2$ м | | К | | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха | ≥ 2 | | Г | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | | |

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Санузел для посетителей | наличие | да | Г | | |
| | Санузел для инвалидов | | нет | | | |
| | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------|--|--|
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | да | К, О | | |
| | Направление открывания дверей | наружное | да | К | | |
| | Кабины для инвалидов: | | | | | |
| | - количество кабин | > 1 шт. | нет | К, О | | |
| | - ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | нет | К, О | | |
| | - габариты (минимальная глубина) | $\geq 1,8$ м | нет | К, О, С | | |
| | - габариты (минимальная ширина) | $\geq 1,65$ м | нет | К, О, С | | |
| | Опорные поручни | наличие | нет | К, О | | |
| | в т.ч. откидные | наличие | нет | К | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | $\geq 0,75 \times 1,2$ м | нет | К | | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | | |
| | Раковина: | | нет | | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85$ м | | К | | |
| | - *высота раковины | 0,75 – 0,85 м | | К, О | | |
| | - опорный поручень | наличие | | О | | |
| | Писсуар на высоте от пола | $\leq 0,4$ м или вертикальной формы | | К | | |
| | Душевые | | нет | | | |
| | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | $\geq 0,9 \times 1,5$ м | | К, О | | |
| | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина | $\geq 0,48 \times 0,85$ м | | К, О | | |
| | Система тревожной сигнализации | наличие | | К, О, С | | |

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м | | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет | С | | |
| | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----|----------|--|--|
| на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | | |
| на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | | |
| Текстофоны (текстовые телефоны) помещений | Наличие | нет | Г | | |
| Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | (не менее 1 штуки) | | | | |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие | нет | С,Г | | |
| (не менее 1 штуки) | | | | | |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | | |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | | |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г,С | | |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К,С,О,Г. | | |
| *Индукционная система | наличие | нет | Г | | |

7.ВЫВОДЫ.

7.ВЫВОДЫ.

Объект частично доступен для К,О,С,Г. Временно не доступен У.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

Подпись



(фамилия, и.о.)

Курочкин А.М.

Представитель организации

И.о. директора *РБОУ СОО с. Борискино-Игар*

(должность)

Сорокина

Подпись

Сорокина И.Ю.

(фамилия, и.о.)